

1.Tamamlanan proje - petrol ürünleri deposu için otomatik kontrol sistemi.

Bir obje: Benzin ve dizel yakıt depolamak için tank çiftliği, toplam hacim $V=13300$ m³

Hedef: Petrol ürünleri deposu sensörler ve aktüatörlerle, bir kontrol kabininin yanı sıra ekipmanın durumunu izlemek ve aktüatörleri gerçek zamanlı olarak kontrol etmek için bir iş istasyonu ile donatmak.

Kontrol kabini, harici sensörler ve aktüatörlerle iletişim için ekipman içeren bir elektrik panelidir. Sinyalleri almak, işlemek ve vermek için kontrol kabininin içine bir PLC yerleştirilmiştir. Sinyaller harici sensörlerden PLC'ye gelir ve PLC'den iletişim kanalları aracılığıyla aktüatörlere iletilir. PLC (programlanabilir mantık denetleyicisi) - uygulama yazılımının kontrolü altında çalışan bir mikroişlemci cihazı. PLC hafızasında, gelen ve giden iletişim kanallarına karşılık gelen, sürecin fiziksel göstergelerine karşılık gelen değişkenler oluşturulur. İş istasyonunun PLC değişkenlerine erişimi vardır.

Bir iş istasyonu, nesne " Petrol ürünleri deposu " görselleştirilmesi için önceden yüklenmiş özel ve uygulama yazılımına sahip kişisel bir bilgisayardır. İş istasyonunun monitör ekranında, sensörlerin durumunu uzaktan izleyebilirsiniz. Operatör pompaları, valfleri ve diğer aktüatörleri kontrol edebilir.

Tamamlanan işin aşamaları:

- Yeni bir pompa istasyonunun inşası ve pompaların değiştirilmesi için, tanker yükleme ekipmanlarının montajı, güç kaynağı ve otomasyon sisteminin değiştirilmesi, tasarım ve teknik dokümantasyon geliştirildi;
- Petrol ürünlerinin depolanması için tank çiftliği içerisine sensörlerin (tanklardaki seviye sensörleri, pompaların durumunu izlemek için sensörler) ve aktüatörlerin (pompalar, elektrik tahrikli valfler) montajı için tasarım dokümantasyonu yapılmıştır;
- PLC S7-300 Siemens ile Kontrol Kabini montajı için teknik dokümantasyonu hazırladık. Sensörleri ve aktüatörleri kontrol kabinine bağlamak ve kontrol kabini içindeki ekipmanları bağlamak için kablo şemaları hazırladık;
- S7-300 Siemens PLC için uygulama yazılımını (APS) STEP 7 ortamında hazırladık. İş istasyonu (kişisel bilgisayar) için WinCC Explorer ortamında uygulama yazılımı (Petrol ürünlerinin depolanması için tank çiftliği nesnenin görselleştirilmesi ve kontrolü projesi) hazırladık;

- Petrol ürünlerinin depolanması için tank çiftliği sensörler ve aktüatörler yerleştirdik;
- Elektrik ekipmanını ve S7-300 Siemens PLC'yi kontrol panosunun içine kurduk. Onu sensörlere ve aktüatörlere bağladık. Uygulama yazılımını S7-300 Siemens PLC'ye yükledik;
- Görselleştirme projesini Workstation'ın kişisel bilgisayarına yükledik. S7-300 Siemens PLC ile bir iş istasyonunu (kişisel bilgisayar) bir kontrol panosuna bağladık. WinCC Runtime ortamında görselleştirme projesi başlatılmıştır. Devreye alma işlemini gerçekleştirdik, ekipmanın durumunu izledik ve aktüatörleri gerçek zamanlı olarak kontrol ettik.

Gerçekleştirilen çalışmanın detayları:


Tank çiftliğinin çalışmaları, aşağıdakileri içeren teknolojik operasyonları içerir:

- Yakıtın demiryolu taşımacılığında pompalar kullanılarak boru hatları yoluyla tanklara taşınması;
- Tanklarda yakıt depolama;
- Yakıtın tanklardan yol tanklarına pompalar ve ölçüm cihazları kullanılarak boru hatlarıyla taşınması.


Petrol ürünleri deposunun genel görünümü Şekil 1'de gösterilmektedir.



Demiryolu tanklarının boşaltılacağı yerin planı, tankların, pompaların, boru hatlarının ve tank vagonlarının yüklenmesi için noktaların konumu Şekil 2'de gösterilmektedir.

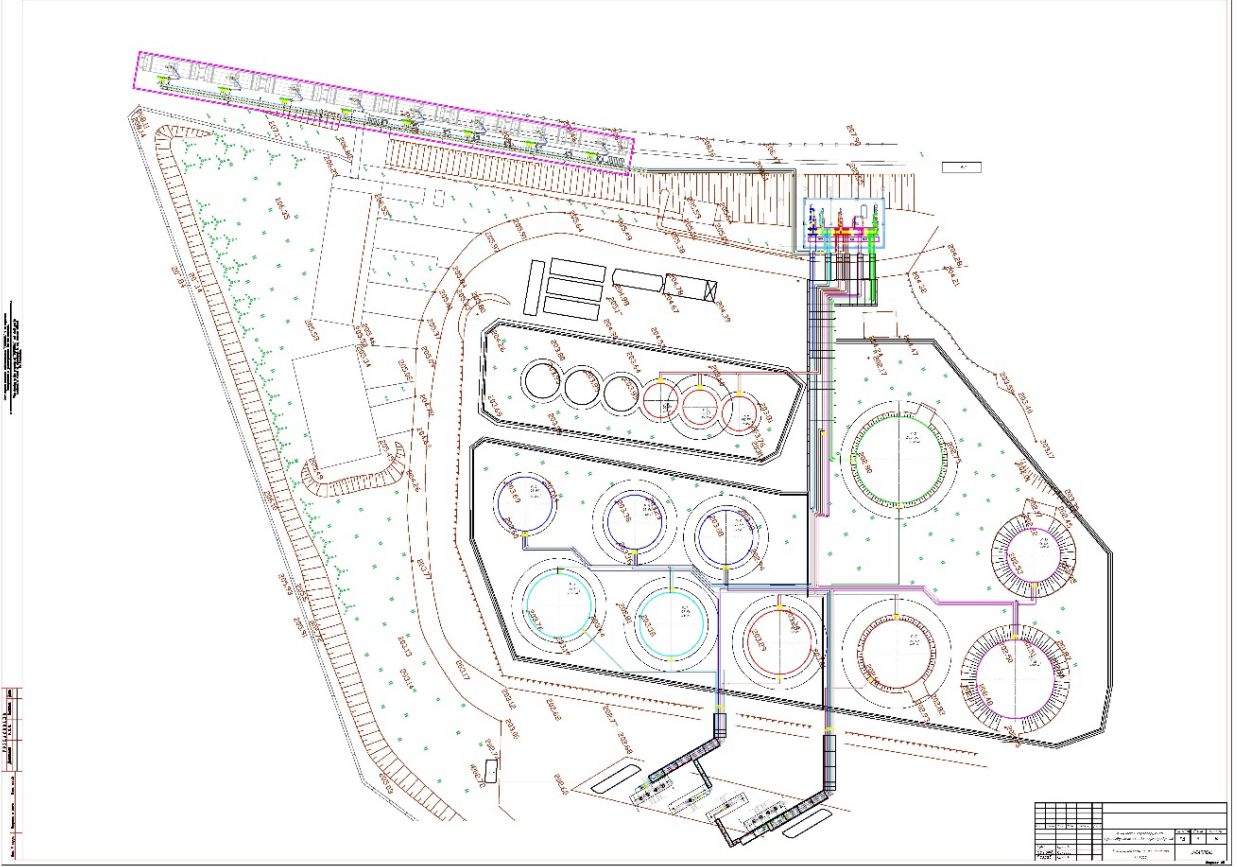

- Petrol ürünlerinin depolanması için tank çiftliği yapısı şunları içerir: - teknolojik şemaya göre birbirine bağlı teknolojik ekipman (tanklar, pompalar, vanalar, boru hatları). Benzin ve dizel yakıt proses ekipmanı içinde muhafaza edilir ve taşınır. Ekipmanın içindeki ürünler, fiziksel göstergelerin (sıcaklık, basınç, akış, seviye) verilen değerlerinde muhafaza edilir ve taşınır. Teknolojik sürecin fiziksel göstergelerinin değerleri, ekipman ve boru hatlarına takılan sensörler tarafından okunur ve iletilir. Ürünler pompalar kullanılarak boru hatları ile taşınır. Taşıma sırasında sıvı akışı elektrikle çalışan valfler tarafından düzenlenir. Petrol ürünleri deposu için sensör göstergeli teknolojik şema geliştirilmiştir ve Şekil 3.1, 3.2, 3.3'te gösterilmektedir.

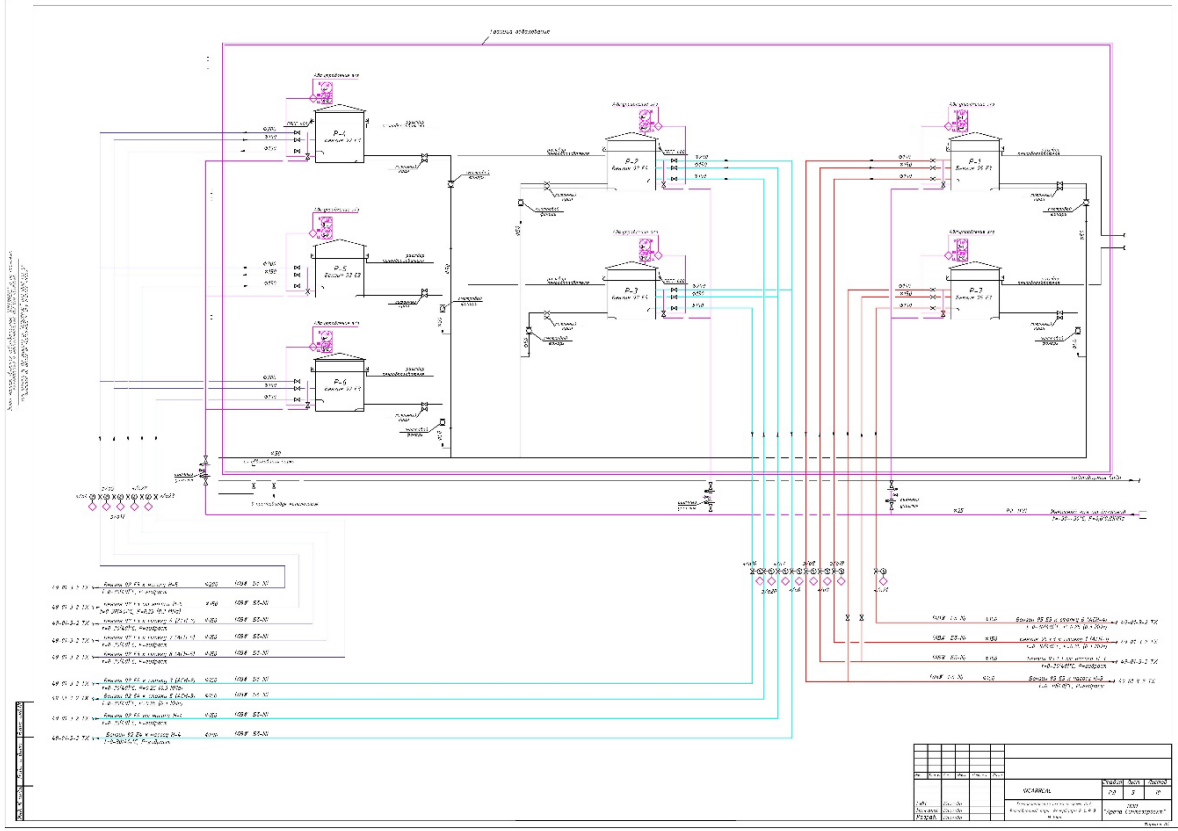


Petrol ürünlerinin depolanması için tank çiftliği otomatik bir kontrol sistemi (APCS) uyguladık. Otomatik proses kontrol sistemi yardımıyla operatör, prosesin fiziksel göstergelerinin değerlerini izler ve proses ekipmanını kontrol eder. Otomatik proses kontrol sistemi (APCS), diğer şeylerin yanı sıra şunları gerçekleştirir:


- ekipmanın içindeki petrol ürünlerinin fiziksel göstergelerinin değerlerinin iş istasyonunun monitör ekranında gösterilmesi;
- sürecin fiziksel göstergelerinin değerlerini gerekli aralıkta tutmak için pompaların ve vanaların kontrolü;
- acil bir durumda pompaların ve valflerin kontrolü;
- fiziksel göstergelerin değerlerini izleyen operatör tarafından pompaların ve vanaların kontrolü;
- Otomatik Proses Kontrol Sisteminin (APCS) blok diyagramı aşağıdaki şekilde gösterilmektedir

— - Сеть Ethernet

— - 4-20мА, 24В,
220В

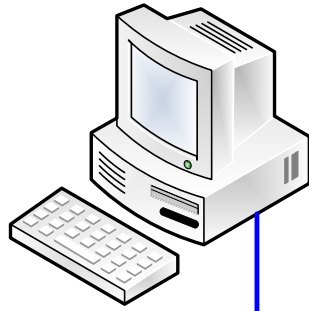

АРМ оператора



Коммутатор Ethernet




ПЛК S7-300



Датчики и исполнительные механизмы

Otomatik proses kontrol sistemi üç seviyeye ayrılmıştır. Petrol ürünlerinin depolanması için tank çiftliği için otomasyonun bir blok diyagramı geliştirilmiştir, bkz. Şekil 4

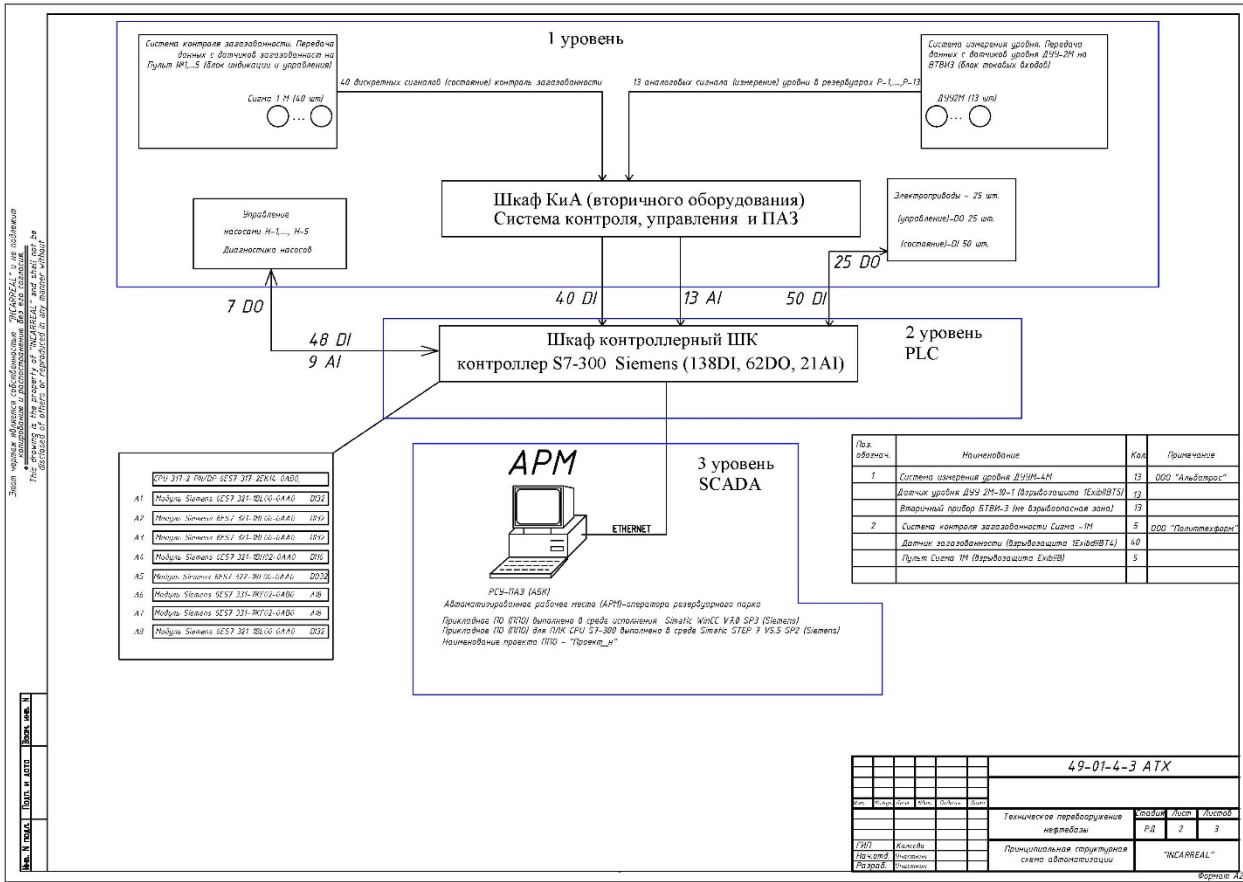

Seviye 1 - daha düşük otomasyon seviyesi, enstrümantasyon seviyesi ve aktüatörler (sensörler, pompalar, valfler).

Petrol ürünlerinin depolanması için tank çiftliği için Fonksiyonel Otomasyon Şemaları geliştirdik. Fonksiyonel şemalarda, her bir ekipman parçası için sensörler ve PLC'li sensörlerin iletişim kanalları (ayrık, analog, arayüz) seçilir.

Ayrıca, petrol ürünlerinin depolanması için tank çiftliği ekipmanına ve boru hatlarına (fonksiyonel şemaya uygun olarak) sensörler yerleştirdik. Kurulumdan sonra, sensörler kablo kontrol kabineye bağlandı.


Petrol ürünlerinin depolanması için tank çiftliği için fonksiyonel diyagramları Şekil 5.1,...,5.2'te gösterdik.

3 Üçüncü seviye, otomasyonun en üst seviyesidir (iş istasyonu).

İş istasyonunun kişisel bilgisayarına özel yazılımı (WinCC Siemens) yükledik. Yazılım iki modülden oluşur: WinCC Explorer geliştirme ortamı ve WinCC Runtime ortamı.

Petrol ürünlerinin depolanması tank çiftliği için WinCC Explorer ortamında uygulama yazılımı (proses ünitesinin görselleştirilmesi ve kontrolü projesi) geliştirdik. Proje, kurulumun teknolojik şemasına benzer petrol ürünlerinin depolanması tank çiftliği anımsatıcı bir diyagramını içerir. Teknolojik sürecin fiziksel göstergelerinin (etiketlerin) değerleri, anımsatıcı diyagramlarda özel pencerelerde görüntülenir.

Geliştirme sonrasında WinCC Runtime ortamında iş istasyonu üzerinde görselleştirme projesini çalıştırıyoruz. İş istasyonu PC'si ile PLC (kontrol kabininin içinde) arasındaki iletişim kurulmuştur. Uygulama programı (görselleştirme ve kontrol projesi) PLC belleğine erişir ve fiziksel büyüklüklerin değişkenlerini tanımlar. Değişkenlerin değerleri (PLC fiziksel miktarları), oluşturulan görselleştirme proje etiketlerine gerçek zamanlı olarak atanır. Petrol ürünlerinin depolanması tank çiftliği için bir iş istasyonunun anımsatıcı diyagramını Şekil 7'da gösterilmektedir.

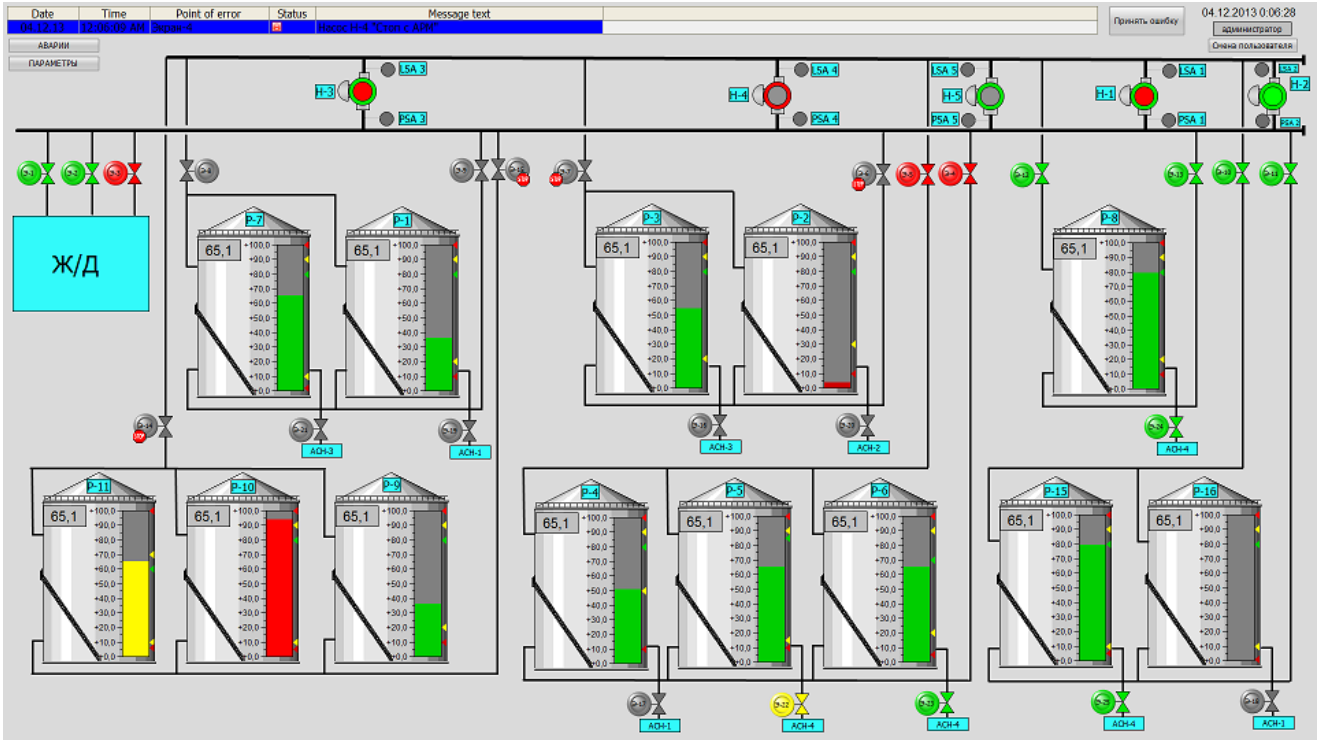

1. otomasyon seviyesinde ařađıdaki grevler zlr:

- ikinci seviyenin girdisi olan teknolojik sre ve ekipman iřleyiři hakkında bilgi edinme;
- ikinci seviyenin ıkıřlarından alınan kontrol sinyalleri ile aktatrlerin belirtilen algoritmalara gre kontrol;

2. otomasyon seviyesinde, ařađıdaki grevler zlr:

- birinci seviye enstrmantasyondan gelen bilgilerin toplanması ve iřlenmesi;
- birinci seviyedeki aktatrlere kontrol sinyalleri sađlayarak teknolojik srecin dzenlenmesi;
- teknolojik parametrelerin izin verilen limitleri ařması durumunda alıřtırma mekanizmalarının bloke edilmesinin dahil edilmesi;
- alarm mesajı oluřturma;
- nc otomasyon seviyesi ile veri alıřveriři.

3. seviyede, ařađıdaki grevler zlr:

- veri toplama ve arřivleme;
- operasyonel verilerin operatr iin uygun bir biimde monitr ekranında grntlenmesi;
- arřivlenen verilerin operatr iin uygun bir biimde monitr ekranında grntlenmesi;
- proses ekipmanının bireysel dđmleri iin otomatik proses kontrol sisteminin ayarlarının ve alıřma modlarının ayarlanması